

# Automatizacija kuće pomoću KNX-a

---

**Bosnar, Mateja**

**Undergraduate thesis / Završni rad**

**2019**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:* **Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:200:493804>

*Rights / Prava:* [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja:* **2024-12-28**

*Repository / Repozitorij:*

[Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek](#)



**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU**

**FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I  
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK**

**Preddiplomski stručni studij**

**AUTOMATIZACIJA KUĆE POMOĆU KNX-A**

**Završni rad**

**Mateja Bosnar**

**Osijek, 2019.**

# SADRŽAJ

|   |    |
|---|----|
| <b>1. UVOD</b> .....  | 1  |
| <b>2. TEORIJA O KNX-u</b> .....   | 2  |
| <b>3. RAČUNALNI PROGRAM ETS5</b> .....  | 3  |
| <b>4. PROJEKTNI ZADATAK</b> .....   | 4  |
| <b>4.1. Opis rada</b> .....   | 4  |
| <b>4.2. Elementi KNX instalacije</b> .....                                      | 4  |
| 4.2.1. <b>KNX/EIB – Gamma kovčeg za obuku</b> .....                             | 4  |
| 4.2.2. <b>Aktuator Siemens N 526 E 5WG1-1EB01</b> .....                         | 5  |
| 4.2.3. <b>Aktuator Siemens DC N 524</b> .....                                   | 6  |
| 4.2.4. <b>LCD zaslon Siemens UP 585 5WG1 585-2AB11</b> .....                    | 7  |
| 4.2.5. <b>Tipkalo UP 287 5WG1 287-2AB11</b> .....                               | 8  |
| 4.2.6. <b>Sklopka UP 116/21 5WG1 116-2AB21 i UP 116/11 5WG1 116-2AB11</b> ..... | 8  |
| 4.2.7. <b>Regulator sobne temperature UP 254/03 5WG1 254-2AB13</b> .....        | 9  |
| 4.2.8. <b>Tipkalo UP 286 5WG1 286-2AB81</b> .....                               | 10 |
| 4.2.9. <b>Detektor pokreta UP 255 5WG1 255-2AB11</b> .....                      | 10 |
| 4.2.10. <b>HDL WS 5L Vanjski senzor (V1.0)</b> .....                            | 11 |
| 4.2.11. <b>HDL vremenski aktuator 4CH</b> .....                                 | 12 |
| <b>4.3. Izrada projekta</b> .....   | 13 |
| 4.3.1. <b>Dodavanje građevine i prostorija</b> .....                            | 14 |
| 4.3.2. <b>Dodavanje uređaja</b> .....   | 16 |
| 4.3.3. <b>Parametriranje uređaja</b> .....                                      | 18 |
| 4.3.4. <b>Kreiranje grupnih adresa i povezivanje uređaja</b> .....              | 38 |
| <b>5. ZAKLJUČAK</b> .....   | 40 |
| <b>6. LITERATURA</b> .....  | 41 |
| <b>7. SAŽETAK</b> .....   | 43 |
| <b>8. ABSTRACT</b> .....  | 43 |
| <b>9. ŽIVOTOPIS</b> .....   | 44 |



## 1. UVOD

Od samih početaka čovječanstva, ljudska vrsta teži za jednostavnijim i ugodnijim načinom života. Nakon otkrića vatre čovjek spoznaje način na koji je može iskoristiti; vatra je izvor topline, služi za pripremu hrane te postaje izvorom svjetlosti...

Iako se u današnje vrijeme vatra sve rjeđe koristi, pronašla je svoju zamjenu u električnoj energiji upotrebljavanu u raznim oblicima; izvorom je svjetlosti, topline...

U ljudskoj je prirodi potreba olakšavanja načina života, tako postepeno kroz povijest dolazi do razvoja raznih vrsta tehnologija bez kojih danas već spomenuti postaje nezamisliv. Nekada su se odvojeno, putem različitih pomagala, koristile budilice, kalendari, telefoni, fotoaparati, svjetiljke, diktafoni, prijenosne konzole za igranje, dok danas sve to, uz mnoge druge tehnološke mogućnosti, nalazimo na našim "pametnim telefonima". Čovječanstvo i dalje teži olakšavanju načina života, što većoj iskoristivosti već postojeće tehnologije te razvoju još suvremenije.

Isto tako, ljudi su živjeli u špiljama i sličnim nastambama koje su im prvobitno služile za zaštitu te je čovjek s vremenom težio udobnosti, estetici i komfornosti budući da je riječ o prostoru u kojemu se želi osjećati zaštićeno, zadovoljno i sl.

Razvoj tehnologije omogućuje željeno te je zbog toga tehnologija izuzetno važna zbog čega se intenzivno radi na njezinu napretku u svim sektorima ljudskog života. [1]

## 2. TEORIJA O KNX-u


Povijest uspjeha je počela 5. svibnja 1990 u Briselu. Petnaest dobro znanih proizvođača elektronike osnovali su EIB (*European Installation Bus Association*). Sve je krenulo od UTP kabela, TP1 kabel je još i dan danas najvažniji prijenosni medij KNX standarda. Takvi kablovi daju visoku kvalitetu za malu cijenu komponenti. Godine 1991. izdan je prvi priručnik te su sve članice EIB-e pristale koristiti isti sustav tzv. "EIB Standard". Iste godine je organiziran prvi tečaj o EIB standardima u Siemens-u, u Njemačkoj. Prvi EIB uređaj je bio BUS COUPLER iz Siemens-a, napravljen je prema EIB standardu. Za potrebe konfiguracije EIB uređaja i EIB instalacija razvili su ETS (*Engineering Tool Software*) računalni program 1993. godine. U 1994. godini je uvedena EIB shema certificiranja za centre diljem svijeta kako bi se zadržao njihov standard. Prvi certificirani partner uspješno je položio tečaj 1996. godine te dobio pravo uporabe EIB loga. Iste godine izdan ETS2 godine 1997. te su se EIBA, Batibus i EHS spojili a zatim osnovali KNX ili Konnex organizaciju. Godine 2001. novonastali KNX izdao je KNX standard na temelju EIB-a, a 2002. godine je izdana prva verzija KNX specifikacija između članica. KNX radio frekvencija postaje dio KNX standarda, te se KNX RF uređaji mogu bežično kontrolirati. ETS3 donosi neka poboljšanja; USB, multi-tasking, dizajniraj dok skidaš podatke, kastomiziranje sučelja, jednostavnost sučelja za korisnike... Godine 2006. KNX je odobren diljem svijeta kao standard za kontrolu kuća i drugih građevina, a 2007. je predstavljen KNX IP kao četvrti prijenosni medij te je 2010. izdan ETS4 koji je brži i još više prilagođen korisniku. Jedan od ciljeva KNX-a je energetska učinkovitost; zahvaljujući sunčevoj energiji, energiji vjetrove te toplinskim izvorima, građevine ne samo da koriste izvore energije, nego ju i samostalno proizvode.



Sl.2.1. KNX logo s njegovim mogućnostima [3]

### 3. RAČUNALNI PROGRAM ETS5

ETS (*Engineering Tool Software*) je računalni program za dizajniranje i konfiguriranje naprednih sustava putem kojih dolazi do upravljanje kućama, zgradama, hotelima, poslovnim prostorima i sl., neovisno o proizvođaču za dizajniranje. Prva verzija ETS je uvedena 1993. godine za konfiguriranje EIB uređaja i EIB instalacija. Tri godine poslije uveden je ETS2 te od navedene verzije, podaci o proizvodima i projektima štite radne rezultate i dopušteno je njihovo uređenje. Godine 2004. objavljen je ETS3 koji napravio mogućnost prilagođavanja korisničkog sučelja što je olakšalo rad u samom već spomenutom programu. Godine 2010. je predstavljen ETS4 koji je uvelike olakšao konfiguraciju KNX uređaja i instalacija. Zadnja verzija ETS je objavljena 2014. godine, ETS5 je kompatibilan sa ETS2, ETS3, ETS4, stoga se KNX projekti i ostali podaci tih verzija mogu nesmetano koristiti. [3]

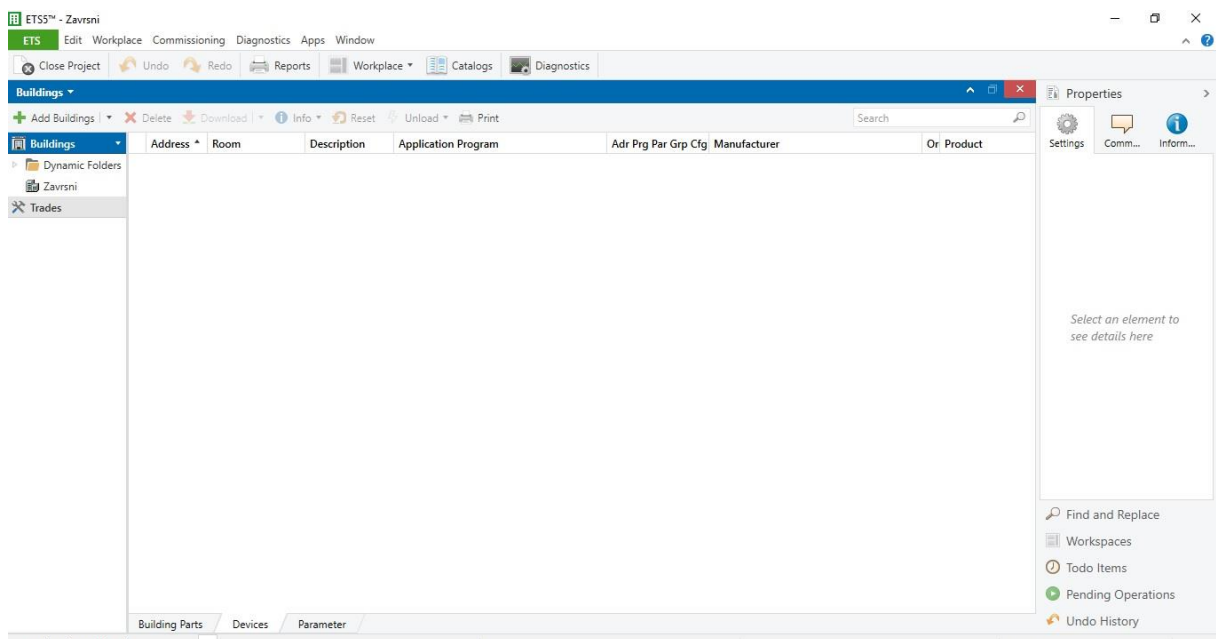

Sl.3.1. Izgled sučelja računalnog programa ETS5

## 4. PROJEKTNI ZADATAK

### 4.1. Opis rada

U ovom će se završnom radu izložiti te prezentirati automatizacija tehnološki napredne vste kuće pomoću KNX uređaja i računalnog programa ETS5. Napredne instalacije će obuhvatiti rasvjetu, uključivanje te isključivanje, postavljanje intenziteta rasvjetnih tijela pomoću tipkala, uključivanje te isključivanje rasvjete putem detektora pokreta, pokretnih roleta te lamela koje će se otvarati i zatvarati uz pomoć tipkala ili u određeno vrijeme čiji je rad podešen posebnim programatorom. Grijanje kuće se kontrolira putem termostata i programatora. Pomoću programa ETS5 dodaju se potrebni uređaji te se svaki ponaosob regulira predviđenim parametrima. Nakon parametriranja potrebno je uređaje povezati s grupnim adresama koje povezuje njihove funkcije i uređaje.

### 4.2. Elementi KNX instalacije

#### 4.2.1. KNX/EIB – Gamma kovčeg za obuku




*Sl.4.1. KNX/EIB- Gama kovčeg za obuku*



#### 4.2.2. Aktuator Simens N 526 E 5WG1-1EB01


Aktuator Simens N 526 E se sastoji od osam nezavisnih grupa (kanala), pomoću kojih se može upravljati LED žaruljama s mogućnošću potamnjenja. Kontrolni izlaz i prekidni kontakt od 1-10 V je namijenjen je za svaki kanal. Izlazni je kontakt sklopke opremljen mehaničkim pokazateljem položaja prekidača za koje se može koristiti izravan ručni rad prekidača kada sabirnica nije puštena u rad ili u slučaju neuspješne komunikacije. Osim 1-bitne vrijednosti za svaki kanal, također je dostupna i 8-bitna vrijednost. N 526 E se napaja putem sabirnice, nema dodatne jedinice za napajanje. Sabirnica se također može povezati pomoću sabirničkog terminala putem integriranog kontakta sustavom spajanja uređaja na montažnu širinu s integriranom podatkovnom širinom. [4]

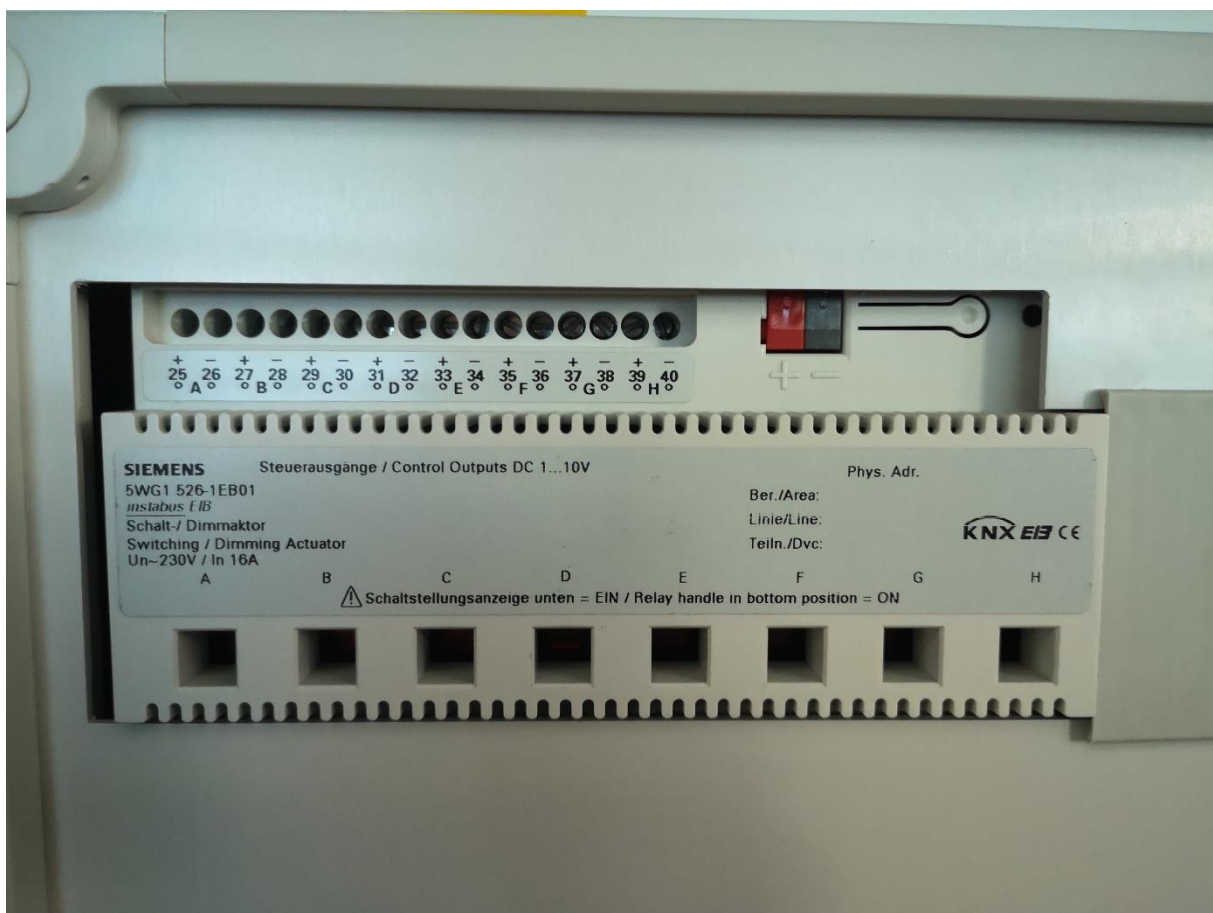

Sl.4.2. Aktuator Simens N 526 E

#### 4.2.3. Aktuator Simens DC N 524

Aktuator Simens DC N 524 može raditi četiri DC pogona za rolete, lamele ili prozore neovisno. Dopušten je paralelni rad nekoliko uređaja s elektromehaničkim ograničenjem na jednom izlazu te maksimalna dopuštena struja iznosi 1 A uz kratkotrajno preopterećenje pri pokretanju. Izvor DC napajanja od 6 V, 12 V ili 24 V mora biti spojen na aktuator kako bi se napajali trenutni uređaji. Svaki se od četiri navedena kanala može kontrolirati ručno ili automatski. Mogućnost se regulacije rolet i lamela može isparametrirati u dva stanja (spušteno/podignuto) ili u više među položaja izraženima u postocima te se tada se koriste 8-bitne vrijednosti. Pomoću AC napajanja od 230 V postoji mogućnost ručnog pomicanja roleta putem tipki aktuatora, čak i onda kada sabirnica nije puštena u rad ili ukoliko je komunikacija među uređajima neuspješna. [4]

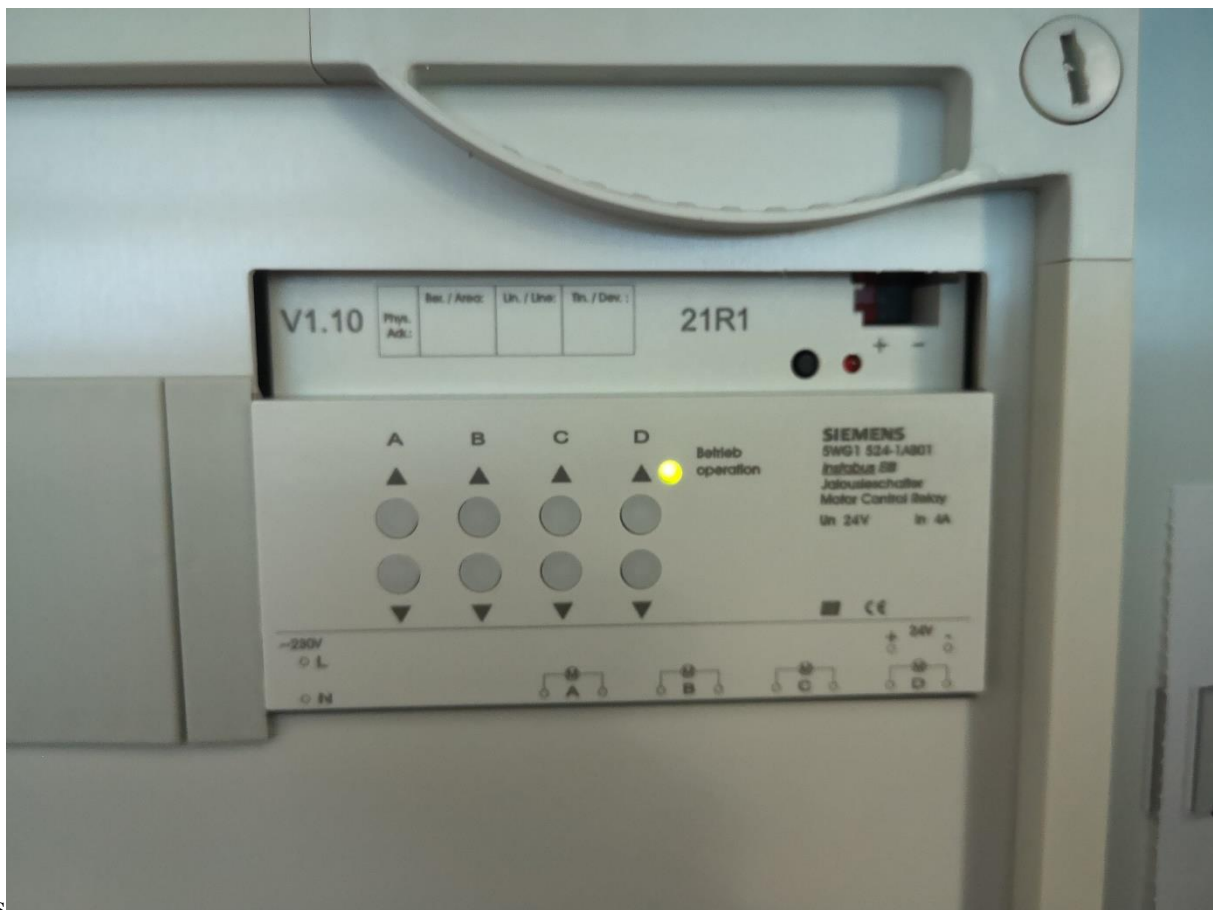

*SI.4.3. Aktuator Simens DC N 524*

#### 4.2.4. LCD zaslon Siemens UP 585 5WG1 585-2AB11

LCD zaslon Simens UP 585 služi za prikazivanje slobodno programabilnih poruka. Poruka se obično sastoji samo od teksta za čitanje i rezerviranih mjesta. Jedinica zaslona se može slobodno konfigurirati s različitim fontovima, znakovima i simbolima. Ovisno o postavkama, porukama je moguće dodijeliti funkcije alarma. Prikaz se izvodi putem grafičkog LCD zaslona koji sadrži pozadinsko zeleno-žuto osvjetljenje putem programa kojeg je moguće regulirati. [5]



*Sl. 4.4. LCD zaslon Simens UP 585 [6]*

#### 4.2.5. **Tipkalo UP 287 5WG1 287-2AB11**


Tipkalo UP 287 sastoji se od četiri grupe koje je moguće zasebno parametrisirati. Ispod, odnosno iznad svake tipke nalazi se LED indikator osvjetljen u trenutku kada je tipkalo uključeno. Pomoću njega se upravlja lamelama i roletama te rasvjetnim tijelima. [7]



*Sl. 4.5. Tipkalo UP287 [8]*

#### 4.2.6. **Sklopka UP 116/21 5WG1 116-2AB21 i UP 116/11 5WG1 116-2AB11**

Sklopke UP 116/21 i 116/11 se parametriziraju kao orijentacijsko svjetlo ili služe za prikaz statusa, odnosno tipka s položajem prekidača i jednom radnom točkom po pritisku gumba. Moguće je dodijeliti funkcije po radnoj točki: preklopnik, uključivanje/isključivanje, uključivanje/isključivanje s prigušenjem, kontroliranje roleta, slanje vrijednosti, prikazivanje/spremanje sceni te integriranom spojnicom sabirnice kao ugradbeni uređaj za umetanje u razvodne kutije. Razlika među navedenim sklopkama je u broju tipki; UP 116/11 ima dvije tipke, dok UP 116/21 samo jednu tipku. [9]

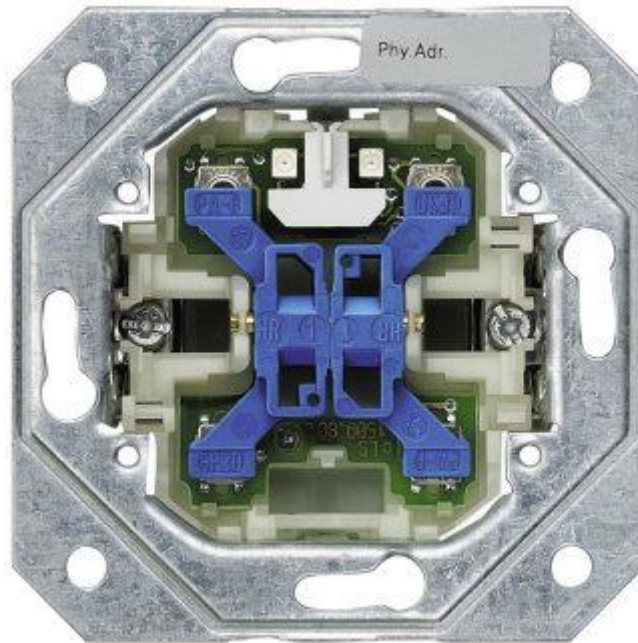

*Sl.4.6. Sklopka UP 116/21 [10]*

#### **4.2.7. Regulator sobne temperature UP 254/03 5WG1 254-2AB13**

Regulator se sobne temperature može koristiti kao dvostrani regulator (termostat) ili kao kontinuirani regulator (P, PI regulator) za rad grijanja ili hlađenja te kao kombinirani rad grijanja i hlađenja. Odgovarajući aplikacijski program uspoređuje stvarnu temperaturu izmjerenu u regulatoru sobne temperature sa željenom zadanom temperaturom te ju koristi za izračunavanje odgovarajuće manipulirane varijable.[11]



*Sl. 4.7. Regulator sobne temperature UP 254/03 [12]*

#### 4.2.8. **Tipkalo UP 286 5WG1 286-2AB81**

Tipkalo UP 286 ima mogućnost uključivanja/isključivanja rasvjete podešavanja intenziteta rasvjete, upravljanje roletama i lamelama te postavljanje scena pomoću LED indikatora koji se mogu uključiti ili isključiti.[13]



*Sl.4.8. Tipkalo UP 286 [14]*

#### 4.2.9. **Detektor pokreta UP 255 5WG1 255-2AB11**

Detektor pokreta UP 255 je senzor blizine koji reagira na kretanje ljudi, životinja ili drugih pokretnih objekata. Ako se zatekne pokret, na sabirnicu se šalju odgovarajući telegrami. Primjerice, koristi se za otkrivanje ljudi koji se kreću u njegovu području praćenja. Pomoću aplikacijskog programa izdaje naredbe pokretačima za prebacivanje putem postavljenog sabirnog sklopa. Detektor pokreta može se koristiti u samostalnom načinu rada kao glavni ili pomoćni uređaj.[15]



*Sl.4.9. Detektor pokreta UP 255 [15]*

#### **4.2.10. HDL WS 5L Vanjski senzor (V1.0)**

Vanjski senzor uključuje četiri neovisna logička skopa i jedan kombinirajući logički blok. Logički odnos može biti „AND“ „OR“, uvjeti unosa logike mogu biti stanje LUX senzora, senzora vlage, temperaturni senzor, suhi kontakt i vanjski telegram. [16]



*Sl.4.10. HDL WD 5L Sensor [17]*

#### 4.2.11. HDL vremenski aktuator 4CH

Vremenski aktuator 4CH je u potpunosti u skladu s europskim sigurnosnim standardima te KNX protokolima. Programator je ugrađen s RTC-om te se može sam pokretati u stvarnom vremenu, koristi kao glavni odnosno pomoćni programator. [18]




*Sl.4.11.* Vremenski aktuator 4CH [19]



### 4.3. Izrada projekta


U računalnom se programu ETS5 izrada novoga projekta radi na način da se otvara program u kartici „Projects“ gdje se putem oznake zelenoga plusa te klikom na isto otvara prozor u koji je potrebno napisati naziv projekta te odabrati odgovarajuće podatke. Nakon toga potrebno je pritisnuti opciju „Crate project“. Postupak je prikazan na slici 4.12.

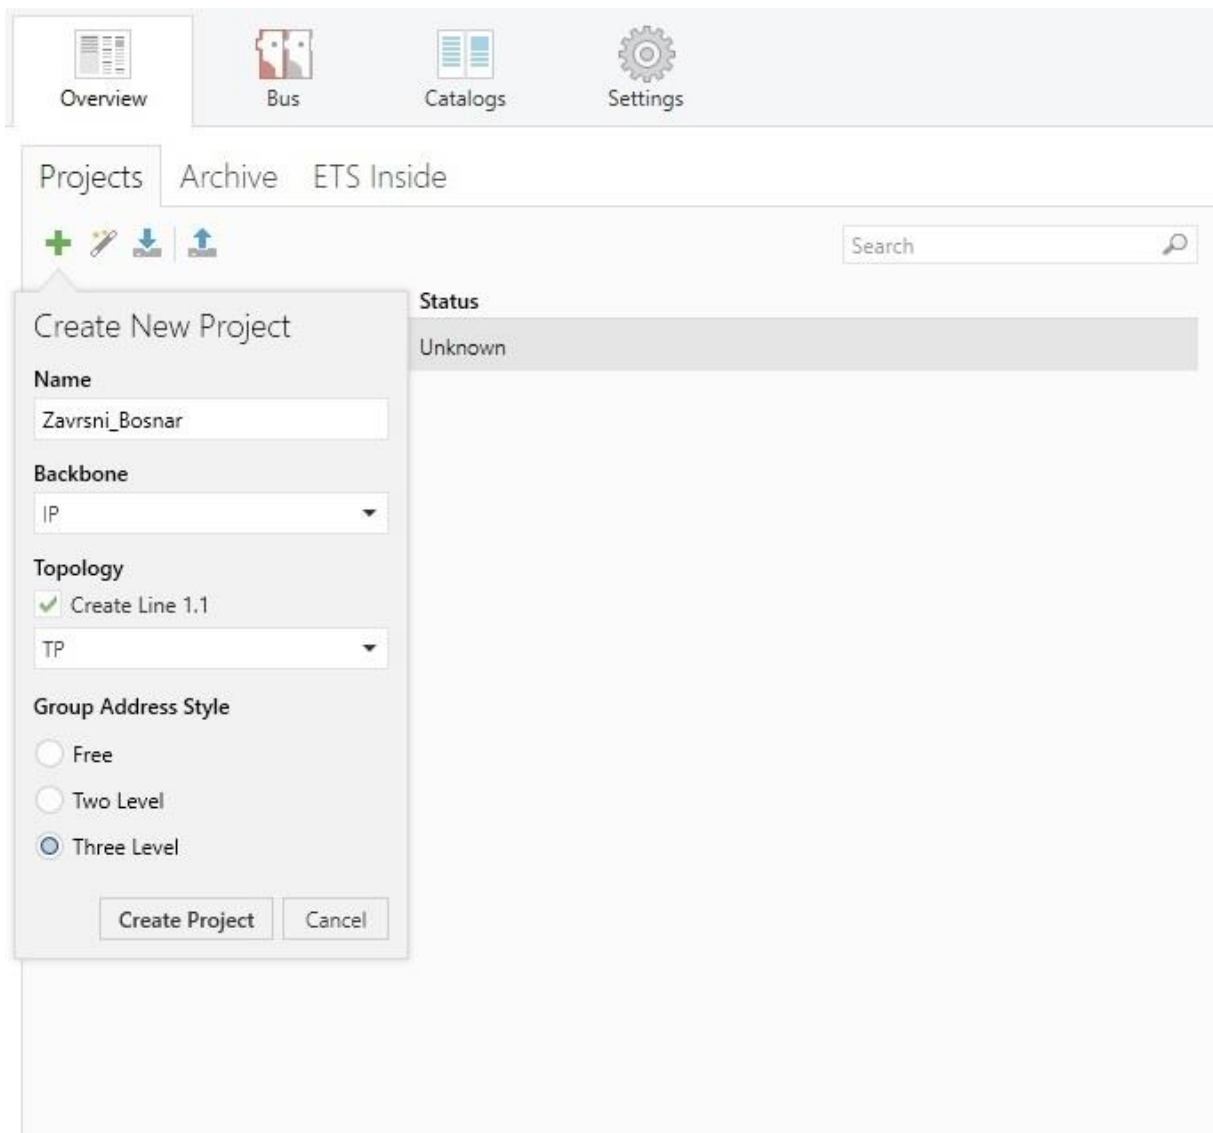

Sl. 4.12. Prizak izrade novog projekta


### 4.3.1. Dodavanje građevine i prostorija

Nakon stvaranja projekta potrebno je dodati građevine i prostorije. Prvo se dodaje građevina na način da se u projektu odabere opciju „Add Building Parts“, zatim se otvara novi prozor u kojemu je potrebno napisati naziv građevine te potvrditi dodavanje građevine. Postupak je prikazan na slici 4.13.

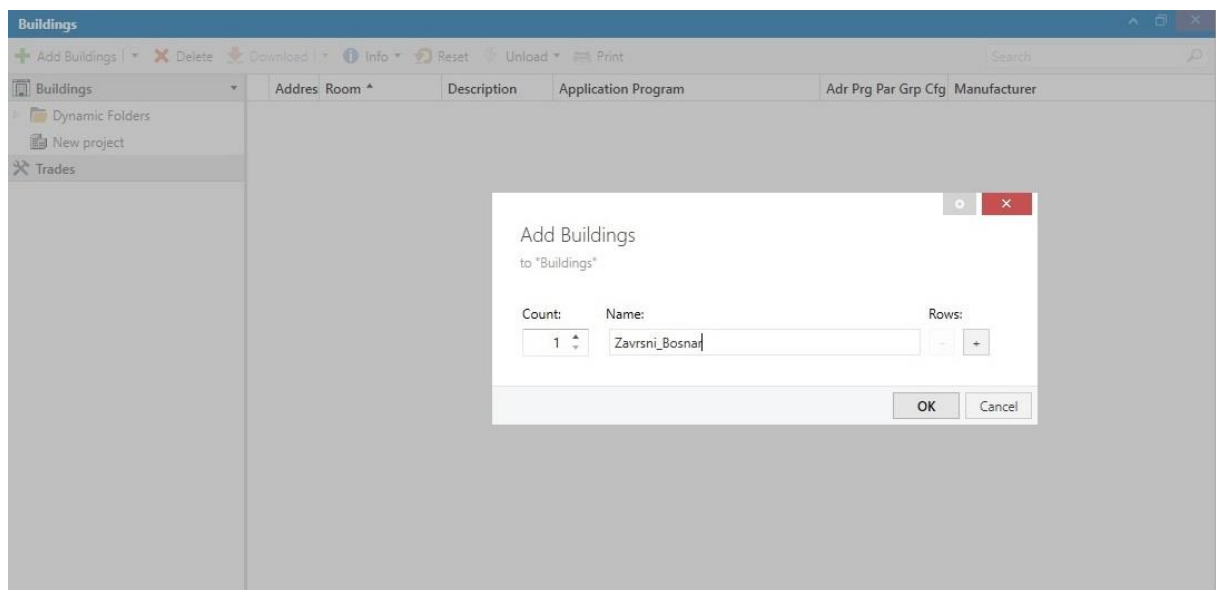


Sl. 4.13. Prikaz dodavanja građevine

Kada je građevina napravljena, potrebno je dodati prostorije. Prostorije se mogu dodati na dva načina. Prvi način je odabirom strjelice usmjerene prema dolje pored opcije „Add Building Parts“ te ona otvara prozor u kojemu odabiremo opciju „Rooms“ te na taj način otvaramo novi prozor u koji unosimo naziv prostorije. Želimo li dodati više od jedne prostorije, računalnim mišem odabiremo plus pored unesenog naziva prostorije te na kraju potvrdimo dodane prostorije. Drugi način dodavanja prostorija izvodi se na način da desnim pritiskom računalnog miša na dodanu građevinu otvorimo karticu i kojoj odabiremo opciju „Add“ te otvaranjem te iste odabiremo opciju „Rooms“ nakon čega se otvara kartica ranije opisana u tekstu.

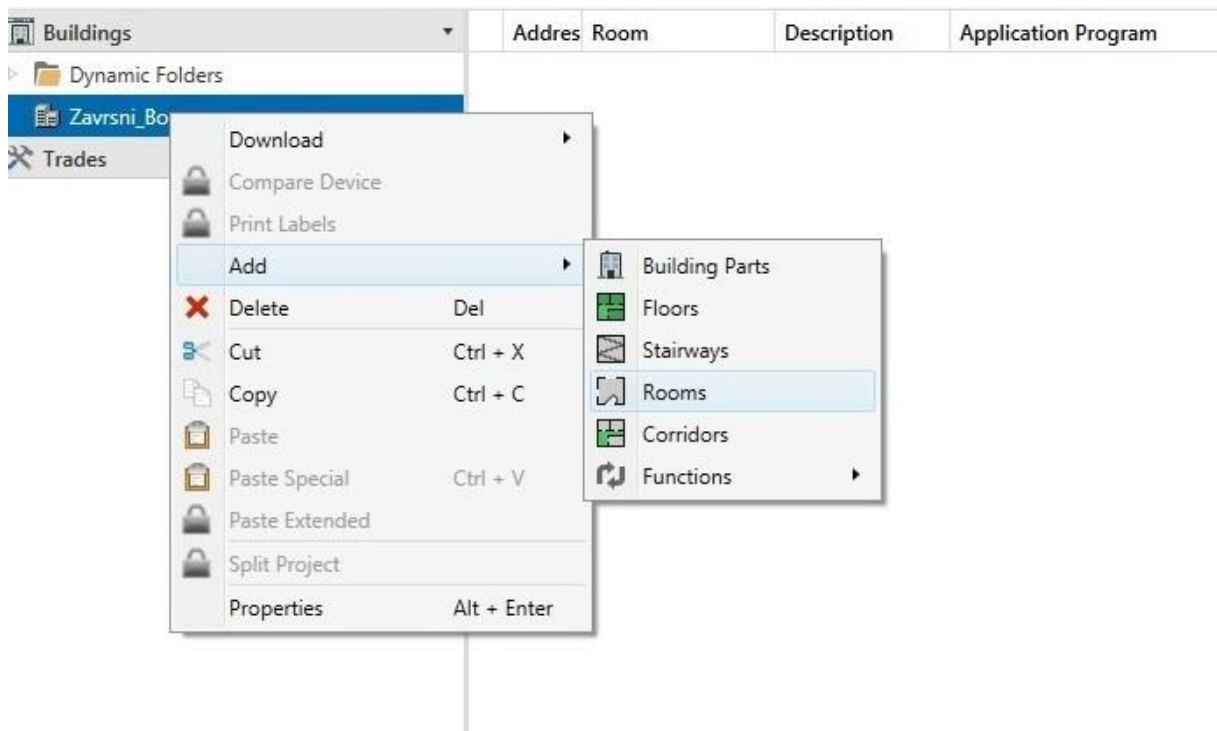

*Sl. 4.14. Prikaz dodavanja prostorija*

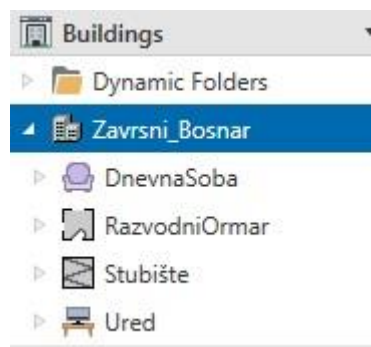

*Sl. 4.15. Prikaz svih prostorija*

### 4.3.2. Dodavanje uređaja

Dodavanje uređaja se radi nakon dodavanja prostorija na sličan način kao i dodavanje prostorija, samo je potrebno umjesto građevine odabrati prostoriju odabirom opcije „Add Devices“. Pritiskom računalnog miša otvara se novi prozor u kojem odabiremo potrebne uređaje te dvostrukim pritiskom odabrani uređaj, zatim se uređaj dodaje u željenu prostoriju. Postupak je vidljiv na slici 4.16., kao i popis svih uređaja na slici 4.17.

The screenshot displays a software interface for managing building data. It is divided into three main sections:

- Buildings:** A table with columns: Address, Room, Description, Application Program, Adr, Prg, Par, Grp, Cfg, M. The left sidebar shows a tree view with folders like 'Dynamic Folders', 'Završni\_Bosnar', 'DnevnaSoba', 'RazvodniOrmar' (selected), 'Ured', and 'Trades'. Above the table is a toolbar with icons for '+ Add Devices', 'Delete', 'Download', 'Info', 'Reset', and 'Unload'.
- Group Addresses:** A table with columns: Main Group, Name, Description, Pass Thro. The left sidebar shows 'Dynamic Folders'. Above the table is a toolbar with icons for '+ Add Main Groups', 'Delete', 'Download', 'Info', 'Reset', and 'Unload'.
- Catalog:** A table with columns: Manufacturer, Name, Order, Medium, Application, Version. The left sidebar shows 'Favorites' (My Products, Recent Products) and 'Manufacturers' (Siemens). Above the table is a toolbar with icons for 'Import...', 'Export...', and 'Download'. The 'Manufacturers' section is expanded to show a list of Siemens products.

| Manufacturer | Name                        | Order | Medium              | Application | Version |
|--------------|-----------------------------|-------|---------------------|-------------|---------|
| Siemens      | Switching / Di...5WG1...TP  | 21 A8 | Switch-/Dimm Ac...  | 0.4         |         |
| Siemens      | Shutter switc... 5WG1... TP | 21 A4 | Shutter             | 908201      | 0.1     |
| Siemens      | Push button... 5WG1... TP   | 20 S4 | Rocker (BCU2)       | 9...        | 0.2     |
| Siemens      | DELTA BCU U... 5WG1... TP   | 12 S2 | On-off-toggle/Di... | 0.1         |         |

Sl. 4.16. Prikaz dodavanja uređaja

| Završni_Bosnar |               |  |                     |
|----------------|---------------|--|---------------------|
| Address        | Room          | Description                                | Application Program |
| 1.1.1          | RazvodniOrmar | 21 A8 Switch-/Dimm Actuator 908004         |                     |
| 1.1.2          | DnevnaSoba    | 20 S4 Rocker (BCU2) 907602                 |                     |
| 1.1.3          | RazvodniOrmar | 21 A4 Shutter 908201                       |                     |
| 1.1.4          | Ured          | 20 S2 Rocker (BCU2) 907502                 |                     |
| 1.1.5          | Ured          | 12 S2 On-off-toggle/Dim/Shu/Display 221001 |                     |
| 1.1.6          | Ured          | 12 S1 On-off-toggle/Display 210F01         |                     |
| 1.1.7          | Stubište      | 12 S1 Mot.detect. standalone 211D01        |                     |
| 1.1.8          | DnevnaSoba    | 12 S1 Temperature Control 210B04           |                     |
| 1.1.9          | DnevnaSoba    | Timer Master/Slave 4CH Controller          |                     |
| 1.1.10         | DnevnaSoba    | WS 5L Sensor(V1.0)                         |                     |
| 1.1.11         | DnevnaSoba    | 01 07 Display/Control Unit 801502          |                     |

*Sl. 4.17. Popis svih uređaja po prostorijama*

### 4.3.3. Parametriranje uređaja

Parametriranje uređaja se izvodi nakon što su uređaji dodani u projekt. Parametriranje uređaja ja važan korak u izradi projekta. Potrebno je proučiti opcije i mogućnosti svakog uređaja te ih prilagoditi potrebama projektnog zadatka. Da bi se uređaji isparametrirali odabiremo željeni uređaj putem opcije „*Parameter*“.

Podršeni parametri aktuatora N 526E za kana A i ostale kanale vidljivi su na slici 4.18. Aktuator ima mogućnost ručnog aktiviranja pojedinih kanala pritiskom na željeni kanal koji se nalazi na aktuatoru.

| 1.1.1 Switching / Dimming actuator N 526E > Channel A |  |   |
|---|--|---|
| General   | Type (device dependent offset down/up)   | A- (0/0) OSRAM ECG  |
| Night mode  | Switching on possible via dimming        | <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes                               |
|   | Switching off possible via dimming       | <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes                               |
| Channel A   | Dimming value when switching on          | 100%  |
| Channel B   | Minimum dimming value (On/Off threshold) | 0.5%  |
| Channel C   | 8-bit dimming value                      | <input checked="" type="radio"/> accept immediately <input type="radio"/> only accept on On |
| Channel D   | 8-bit dimming value                      | <input checked="" type="radio"/> jump <input type="radio"/> dimming                         |
| Channel E   | Dimming time from 0% to 100%             | 4 seconds   |
| Channel F   | Behaviour on bus voltage failure         | no action   |
| Channel G   | Behaviour on bus voltage recovery        | as before bus voltage failure   |

Sl. 4.18. Parametri aktuatora N 526E

Na slikama 4.19.-4.22. su prikazani parametri za tipkalo UP 287, tipke A i B služe za uključivanje te isključivanje rasvjetnih tijela s mogućnošću prilagođavanja jačine rasvjete, dok tipka C služi za uključivanje te isključivanje rasvjetni tijela. Tipka D služi za podizanje te spuštanje roleta i lamela.

### 1.1.2 Push button 4-fold UP 287 DELTA style > LED

|            |                             |   |
|------------|-----------------------------|---|
| <b>LED</b> | Orientation light (LED)     | <input checked="" type="radio"/> Off <input type="radio"/> On |
| Rocker A   | Function of outer left LED  | Off ▼   |
| Rocker B   | Function of left LED        | Off ▼   |
| Rocker C   | Function of right LED       | Off ▼   |
| Rocker D   | Function of outer right LED | Off ▼   |

*Sl. 4.19. LED parametri tipkala UP 287*

### 1.1.2 Push button 4-fold UP 287 DELTA style > Rocker A

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| LED             | Function of rocker A (outer left rocker) | Dimming with stop telegram ▼  |
| <b>Rocker A</b> | Upper / Lower contact                    | <input checked="" type="radio"/> On / Off <input type="radio"/> Toggle / Toggle |
| Rocker B        | Long switch operation min.               | 0.5 seconds ▼   |
| Rocker C        |  |   |
| Rocker D        |  |   |

*Sl. 4.20. Parametri za tipku A i B tipkala UP 287*

| 1.1.2 Push button 4-fold UP 287 DELTA style > Rocker C |   |        |
|--|---|--------|
| LED  | Function of rocker C<br>(centre right rocker) | Switch |
| Rocker A   | Upper contact                                 | On     |
| Rocker B   | Lower contact                                 | Off    |
| <b>Rocker C</b>  |   |        |
| Rocker D   |   |        |

*Sl. 4.21. Parametri za tipku C tipkala UP 287*

| 1.1.2 Push button 4-fold UP 287 DELTA style > Rocker D |  |  |
|--|--|--|
| LED  | Function of rocker D<br>(outer right rocker) | Shutter  |
| Rocker A   | Upper / Lower contact                        | <input checked="" type="radio"/> Up / Down <input type="radio"/> Down / Up |
| Rocker B   | Long switch operation min.                   | 0.5 seconds  |
| Rocker C   |  |  |
| <b>Rocker D</b>  |  |  |

*Sl.4.22. Parametri za tipku D tipkala UP 287*

Za aktuator N 254 podešeni parametri se mogu vidjeti na slikama 4.23. i 4.24. Opći parametri su podešeni na način da se može ručno te automatski upravljati roletama i lamelama. Na svim kanalima su postavljeni isti parametri koji nam određuju brzinu spuštanja i podizanja roleta te je određen pomak prilikom pritiska tipke. Ovi su parametri važni, jer ukoliko ni su ispravno isparametrirani, postoji mogućnost trganja roleta i lamela.



1.1.3 Shutter switch DC N 524 > General

| General   | Operating mode      | <input checked="" type="radio"/> Manual- and automatic mode<br><input type="radio"/> Manual mode      |
|-----------|---------------------|---|
| Channel A | Send status objects | <input checked="" type="radio"/> using read request only<br><input type="radio"/> on change in status |
| Channel B |                     |   |
| Channel C |                     |   |
| Channel D |                     |   |
| Safety    |                     |   |

*Sl. 4.23. Opći parametri aktuatora N 524*

1.1.3 Shutter switch DC N 524 > Channel A

| General   | Function  | <input checked="" type="radio"/> Shutter<br><input type="radio"/> Roller blind |
|-----------|---|--|
| Channel A | Factor for shutter movement time (600-60000, Base: 0.02s)                   | 3000   |
| Channel B | Factor for louvres movement time from open to close (1-255, Base: 0.02s)    | 100  |
| Channel C | Factor for louvres movement total time (1-255, Base: 0.02s)                 | 100  |
| Channel D | Louvres adjustment per step in percent (5-100)                              | 20   |
| Safety    | Louvres adjustment after shutter down in percent (0-100)                    | 50   |
|           | Behaviour on bus voltage failure  | move upwards   |
|           | Behaviour on supply volt. recovery without bus voltage recovery or -failure | no action  |

*Sl. 4.24. Parametri kanala A, B, C i D za aktuatora N 524*

Na slikama 2.25.–2.27. vidljivi su podešeni parametri tipkala UP 286. Tipka A služi za uključivanje te isključivanje rasvjetih tijela ureda. Dok tipka B služi za spuštanje odnosno podizanje uredskih roleta.

#### 1.1.4 Push button 2-fold UP 286 DELTA style > LED

|            |                         |   |
|------------|-------------------------|---|
| <b>LED</b> | Orientation light (LED) | <input checked="" type="radio"/> Off <input type="radio"/> On |
| Rocker A   | Function of left LED    | Off   |
| Rocker B   | Function of right LED   | Off   |

*Sl. 4.25. LED parametri tipkala UP 286*

#### 1.1.4 Push button 2-fold UP 286 DELTA style > Rocker A

|                 |                         |        |
|-----------------|-------------------------|--------|
| LED             | Function of left rocker | Switch |
| <b>Rocker A</b> | Upper contact           | On     |
| Rocker B        | Lower contact           | Off    |

*Sl. 4.26. Parametri za tipku A tipkala UP 286*

#### 1.1.4 Push button 2-fold UP 286 DELTA style > Rocker B

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| LED             | Function of right rocker   | Shutter  |
| Rocker A        | Upper / Lower contact      | <input checked="" type="radio"/> Up / Down <input type="radio"/> Down / Up |
| <b>Rocker B</b> | Long switch operation min. | 0.5 seconds  |

*Sl. 4.27. Parametri za tipku B tipkala UP 286*

Parametri tipkala UP 116/11 su vidljivi na slikama 4.28. i 4.29. Obje tipke tipkala su isparametrirane kako bi uljučivale te isključivale uredsku rasvjetu uz mogućnost postavljanja jačine rasvjetnih tijela.


| 1.1.5 DELTA BCU UP 116/11 (neutral position) > General |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| Mounting position (establish fir...                    | Long switch operation min. (for dimming or shutter)               | 0.5 seconds               |
| General  | Interval for cyclical sending (for dimming with cyclical sending) | 0.5 seconds               |
| Left rocker  | LED display   | left normal, right normal |
| Right rocker   |   |                           |

*Sl.4.28. Opći parametri tipkala UP 116/11*

| 1.1.5 DELTA BCU UP 116/11 (neutral position) > Left rocker |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| Mounting position (establish fir...                        | Function of left rocker | Dimming with stop telegram  |
| General  | Upper / Lower contact   | <input type="radio"/> Toggle / Toggle <input checked="" type="radio"/> On / Off |
| Left rocker  | Function of left LED    | Off   |
| Right rocker   |                         |   |


*Sl.4.29. Parametri obje tipke tipkla UP 116/11*

Na slici 4.30. su prikazani parametri tipkala UP 116/21 iz čega je vidljiva isključena opcija LED indikatora na tipkalu.

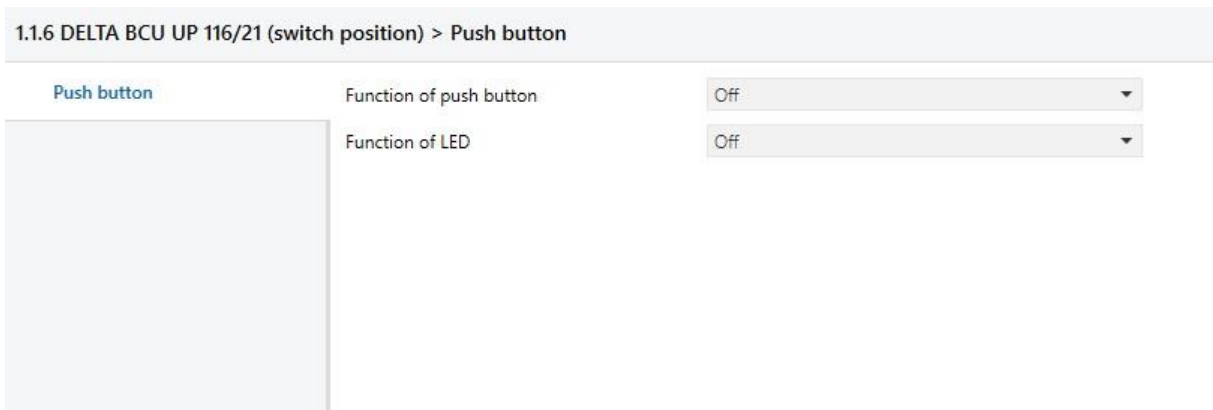

**SI.4.30.** Paramtri tipkala UP 116/21

Na slici 4.31. su vidljivi parametri detektora pokreta UP 255 koji su podešeni za aktivaciju ukoliko je osvijetljenje manje od 50 lux-a. Pri tom je također podešeno i vrijeme aktivacije nakon detekcije pokreta.

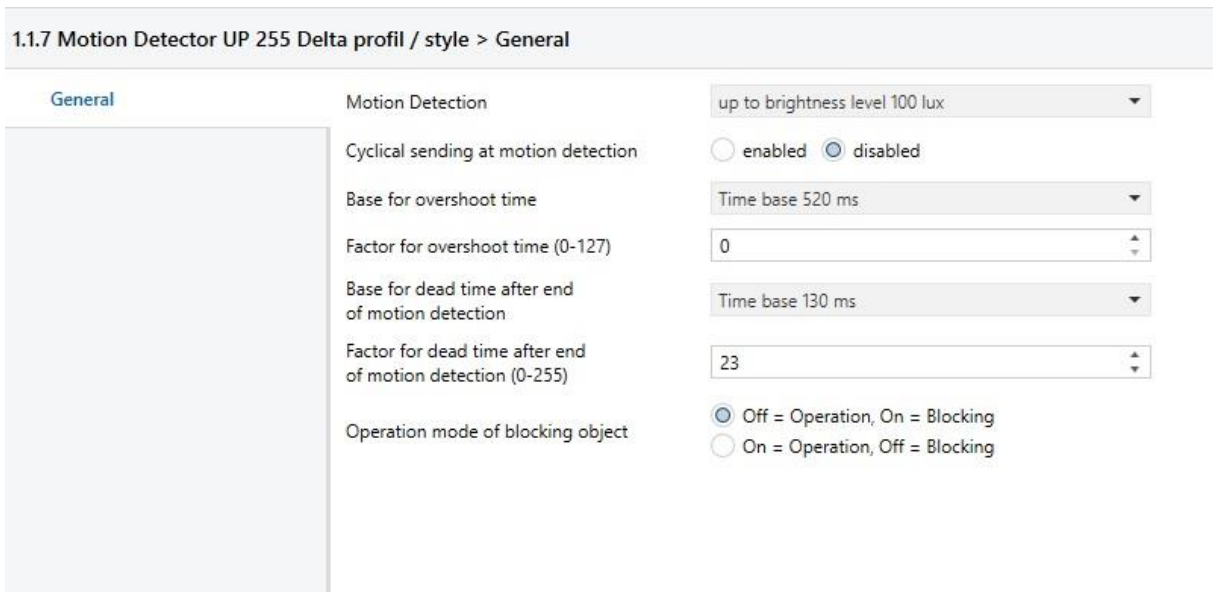

**SI.4.31.** Parametri detektora pokreta UP 255

Na slikama 4.32.-4.36. su vidljivi parametri termostata UP245/03. Uključena su dva operativna načina rada; grijanje i hlađenje. Zadane vrijednosti su podešene na osnovnu temperatura ugodnu za rad, 21°C. Zadana vrijednost za zaštitu od smrzavanja te uključivanje sustava za grijanje iznosi 7°C, a vrijednost za zaštitu od visoke temperature iznosi 35°C te ukoliko prijeđe spomenutu temperaturu, automatski se uključuje sustav za hlađenje. Podešena je vrijednosti snižavanja odnosno povećavanja temperature u različitim načinima rada. Na slici 4.35. je prikazano uključeno automatsko prebacivanje grijanja odnosno hlađenja te ponašanje pri noćnom i ugodnom načinu rada. Parametri mjerenja pravih vrijednosti prikazuju stvarne vrijednosti. Na slici 4.37. je vidljivo da su parametri izlaznih kontrolnih vrijednosti postavljeni na normalne načine rada grijanja i hlađenja te posebno vrijeme ažuriranja podataka.

1.1.8 Temperature controller UP 254/03 DELTA style > Heating-/Cooling Configuration

| Heating-/Cooling Configuration |  |
|--------------------------------|--|
| Setpoints                      | Operating mode<br>heating and cooling  |
| Mode Configuration             | Dynamic performance for heating<br>switching PI regulator                                      |
| Measurement of actual value    | Type of heating system (Prop. band / Integration time)<br>warm water heating ( 5 K / 150 min ) |
| Control value output           | Dynamic performance for cooling<br>switching PI regulator                                      |
|                                | Type of cooling system (Prop. band / Integration time)<br>cooling ceiling (5 K / 240 min)      |

**Sl.4.32.** Parametri za konfiguraciju grijanja/hlađenja termostata UP 254/03

### 1.1.8 Temperature controller UP 254/03 DELTA style > Setpoints

|                                |  |        |
|--------------------------------|--|--------|
| Heating-/Cooling Configuration | Base-setpoint for comfort operation unit 1°C (7-40)      | 21     |
| <b>Setpoints</b>               | Reduced heating in standby mode unit 0.1 K (0-200)       | 19     |
| Mode Configuration             | Reduced heating during the night unit 0.1 K (0-200)      | 40     |
| Measurement of actual value    | Setpoint for frost protection (heating) unit 1°C (7-40)  | 7      |
| Control value output           | Increase cooling in standby mode unit 0.1 K (0-200)      | 20     |
|                                | Increase cooling during the night unit 0.1 K (0-200)     | 40     |
|                                | Setpoint for frost protection (cooling) unit 1°C (7-45)  | 35     |
|                                | Dead zone between heating and cooling unit 0.1 K (0-255) | 20     |
|                                | Range of setpoint adjustment                             | ± 10 K |

#### SI.4.33. Zadane vrijenosti termostata UP 254/03

### 1.1.8 Temperature controller UP 254/03 DELTA style > Mode Configuration

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Heating-/Cooling Configuration | Assignment to the objects heating and cooling                      | <input checked="" type="radio"/> separate<br><input type="radio"/> both on object heating (special fkt.) |
| Setpoints                      | Switch between heating / cooling                                   | <input checked="" type="radio"/> automatic <input type="radio"/> with object heating / cooling           |
| <b>Mode Configuration</b>      | Function of status object  | Controller status (EIS 6) ▼  |
| Measurement of actual value    | Function of push button  | <input checked="" type="radio"/> normal <input type="radio"/> Button disabled                            |
| Control value output           | Behaviour of button if Obj. if night mode obj. is 0                | <input checked="" type="radio"/> Clear button state <input type="radio"/> Button state restore           |
|                                | Behaviour of button if Obj. if comfort mode obj. is 0              | <input checked="" type="radio"/> Button state not changed<br><input type="radio"/> Clear button state    |
|                                | Duration of prolonged comfort mode unit 1 min (0-255) (0:infinite) | 30   |
|                                | Closed loop control  | <input checked="" type="radio"/> active <input type="radio"/> inactive                                   |

#### SI.4.34. Parametri načina rada termostata UP 254/03

| 1.1.8 Temperature controller UP 254/03 DELTA style > Measurement of actual value |   |   |
|--|---|---|
| Heating-/Cooling Configuration   | Deviation for automatic sending<br>unit 0.1K (0-255) (0:inactive) | 1   |
| Setpoints  | Adjustment of actual value measurement                            | <input checked="" type="radio"/> increase measurement value<br><input type="radio"/> decrease measurement value |
| Mode Configuration   | Offset for measurement of actual value<br>unit 0.1 K (0-127)      | 15  |
| <b>Measurement of actual value</b>   |   |   |
| Control value output   |   |   |

*Sl.4.35. Parametri mjerenja pravih vrijednosti termostata UP 254/03*

| 1.1.8 Temperature controller UP 254/03 DELTA style > Control value output |  |   |
|---|--|---|
| Heating-/Cooling Configuration  | Heating mode   | <input checked="" type="radio"/> normal <input type="radio"/> inverted                          |
| Setpoints   | Cooling mode   | <input checked="" type="radio"/> normal <input type="radio"/> inverted                          |
| Mode Configuration  | Deviation for automatic sending<br>unit 1 % (0-100) (0:inactive) | 1   |
| Measurement of actual value   | Cycle time of switching control value<br>unit 10 sec (1-255)     | 90  |
| <b>Control value output</b>   |  |   |
|   | Cycle time for automatic sending                                 | 10 minutes  |
|   | Control value output   | <input checked="" type="radio"/> at once <input type="radio"/> limited to 1 telegram per minute |

*Sl.4.36. Parametri izlaznih kontrolnih vrijednosti termostata UP 254/03*

Parametri vremenskog akuatora M/TM04.1 su vidljivi na slikama 4.37.-4.45. Dvije su vremenske rutine. Dnevna vremenska rutina podiže rolete 10 minuta nakon izlaska sunca te ih spušta 10 minuta nakon zalaska sunca. Poznato vrijeme izlaska i zalaska sunca je u općim postavkama podešenim u koordinate za određeno geografsko područje. Tjedna vremenska rutina uključuje rasvjetu radnim danima od 7:00 sati te ju isključuje u 7:30.

## 1.1.9 M/TM04.1 > General

| General         |  |   |
|-----------------|--|---|
| Timer routine A | Selecting system clock mode              | <input checked="" type="radio"/> Master clock <input type="radio"/> Slave clock |
| A:Day routine   | Heartbeat telegram                       | Disable ▾   |
| A->Time point   | Master clock cycle sending time interval | 10 minutes ▾  |
| Timer routine B | Selecting the type of time               | Standard time ▾   |
| B:Week routine  | Send clock information to bus            | Send date time ▾  |
| B->Time point   | Local clock set from bus                 | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable           |
| Timer routine C | Geographic location setting              | <input type="radio"/> Invalid <input checked="" type="radio"/> Manual setting   |
| Timer routine D | --Latitude for degree(-90..90)           | 45 ▾  |
|                 | --Latitude for minute(0..59)             | 33 ▾  |
|                 | ->Longitude for degree(-180..180)        | 18 ▾  |
|                 | ->Longitude for minute(0..59)            | 40 ▾  |
|                 | --Time zone GMT(-12..13)                 | 2 ▾   |
|                 | --Time zone minute(0..59)                | 0 ▾   |
|                 | Setting brightness of the LCD            | 100%(255) ▾   |
|                 | Change LCD brightness via EIB            | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable           |
|                 | LCD brightness automatic darker          | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable           |
|                 | Lock the buttons via EIB                 | Disable ▾   |

*Sl.4.37. Opći parametri vremenskog aktuatora M/TM04.1*



1.1.9 M/TM04.1 > Timer routine A

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| General                | Enable routine channel A  | <input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Enable                            |
| <b>Timer routine A</b> |   |  |
| A:Day routine          | =>Routine function page:  | =====  |
| A->Time point          | Enable:"Year routine page"  | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable                            |
| Timer routine B        | Enable:"Month routine page"   | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable                            |
| B:Week routine         | Enable:"Week routine page"  | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable                            |
| B->Time point          | Enable:"Day routine page"   | <input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Enable                            |
| Timer routine C        | Enable:"Special day page"   | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable                            |
| Timer routine D        | =>Voltage recovery status:  | =====  |
|                        | The status after bus voltage recovery                                   | <input type="radio"/> According to channel <input checked="" type="radio"/> According to routine |
|                        | NOTE:If the status of voltage recovery is set to according to channel=> | Voltage recovery of routine is invalid   |

*Sl.4.38. Parametri rutine A vremenskog aktuatora M/TM04.1*

1.1.9 M/TM04.1 > A:Day routine

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| General              | NOTE:Every day is same=>   | Please set time point  |
| Timer routine A      | Whether to run week routine if its date setting is same as day routine | <input checked="" type="radio"/> Normal running on this day<br><input type="radio"/> Stop runing on this day |
| <b>A:Day routine</b> |  |  |
| A->Time point        |  |  |

*Sl.4.39. Parametri dnevne rutine A vremenskog aktuatora M/TM04.1*

1.1.9 M/TM04.1 > A:->Time point

|                          |                                       |   |
|--------------------------|---------------------------------------|---|
| General                  | Enable the setting of time point (1)  | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable               |
| Timer routine A          | Enable the setting of time point (2)  | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable               |
| A:Day routine            | Enable the setting of time point (3)  | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable               |
| <b>A:-&gt;Time point</b> | Enable the setting of time point (4)  | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable               |
| Timer routine B          | Enable: "sunrise relevant time point" | <input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Enable               |
|                          | ->Select type                         | <input type="radio"/> Before sunrise <input checked="" type="radio"/> After sunrise |
| B:Week routine           | ->Time for minute                     | 10m   |
| B:->Time point           | --Switching value                     | Invalid   |
| Timer routine C          | --Alarm value                         | Invalid   |
| Timer routine D          | --Shutter value                       | UP  |
|                          | --Scene value                         | Invalid   |
|                          | --Sequence value                      | Invalid   |
|                          | --Percentage value                    | Invalid   |
|                          | --Threshold value                     | Invalid   |
|                          | Enable: "sunset relevant time point"  | <input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Enable               |

**Sl.4.40.** Vremenski parametri paljenja i gašenja dnevne rutine vremenskog aktuatora M/TM04.1

1.1.9 M/TM04.1 > A:->Time point

|                          |                                       |   |
|--------------------------|---------------------------------------|---|
| General                  | --Sequence value                      | Invalid   |
| Timer routine A          | --Percentage value                    | Invalid   |
| A:Day routine            | --Threshold value                     | Invalid   |
| <b>A:-&gt;Time point</b> | Enable: "sunset relevant time point"  | <input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Enable             |
| Timer routine B          | ->Select type                         | <input type="radio"/> Before sunset <input checked="" type="radio"/> After sunset |
|                          | ->Time for minute                     | 10m   |
| B:Week routine           | --Switching value                     | Invalid   |
| B:->Time point           | --Alarm value                         | Invalid   |
| Timer routine C          | --Shutter value                       | DOWN  |
| Timer routine D          | --Scene value                         | Invalid   |
|                          | --Sequence value                      | Invalid   |
|                          | --Percentage value                    | Invalid   |
|                          | --Threshold value                     | Invalid   |
|                          | The status after bus voltage recovery | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable             |
|                          | NOTE:Sunrise or sunset need set=>     | Geographic location in general  |

**Sl.4.41.** Vremenski parametri paljenja i gašenja dnevne rutine vremenskog aktuatora M/TM04.1

1.1.9 M/TM04.1 > Timer routine B

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| General                | Enable routine channel B  | <input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Enable                            |
| Timer routine A        | =>Routine function page:  | =====  |
| A:Day routine          | Enable:"Year routine page"  | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable                            |
| A:->Time point         | Enable:"Month routine page"   | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable                            |
| <b>Timer routine B</b> | Enable:"Week routine page"  | <input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Enable                            |
| B:Week routine         | Enable:"Day routine page"   | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable                            |
| B:->Time point         | Enable:"Special day page"   | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable                            |
| Timer routine C        | =>Voltage recovery status:  | =====  |
| Timer routine D        | The status after bus voltage recovery                                   | <input checked="" type="radio"/> According to channel <input type="radio"/> According to routine |
|                        | Switching status  | Invalid ▾  |
|                        | Alarm status  | Invalid ▾  |
|                        | Shutter status  | Invalid ▾  |
|                        | Scene status  | Invalid ▾  |
|                        | Sequence status   | Invalid ▾  |
|                        | Percentage status   | Invalid ▾  |
|                        | Threshold status  | Invalid ▾  |
|                        | NOTE:If the status of voltage recovery is set to according to channel=> | Voltage recovery of routine is invalid   |

*Sl.4.42. Parametri rutine B vremenskog aktuatora M/TM04.1*

1.1.9 M/TM04.1 > B:Week routine

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| General               | NOTE:After selecting week=>  | Please set time point  |
| Timer routine A       | Whether to run month routine if its date setting is same as week routine | <input checked="" type="radio"/> Normal running on this day<br><input type="radio"/> Stop runing on this day |
| A:Day routine         | Select a day of the week [1]   | Monday ▾   |
| A:->Time point        | Select a day of the week [2]   | Tuesday ▾  |
| Timer routine B       | Select a day of the week [3]   | Wednesday ▾  |
| <b>B:Week routine</b> | Select a day of the week [4]   | Thursday ▾   |
| B:->Time point        | Select a day of the week [5]   | Friday ▾   |
| Timer routine C       | Select a day of the week [6]   | No setting ▾   |
| Timer routine D       | Select a day of the week [7]   | No setting ▾   |

*Sl.4.43. Parametri tjedne rutine B vremenskog aktuatora M/TM04.1*

1.1.9 M/TM04.1 > B:->Time point

|                 |                                      |   |
|-----------------|--------------------------------------|---|
| General         | Enable the setting of time point (1) | <input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Enable |
| Timer routine A | ->Time for hour                      | 07h   |
| A:Day routine   | ->Time for minute                    | 00m   |
| A:->Time point  | --Switching value                    | ON  |
| Timer routine B | --Alarm value                        | Invalid   |
| B:Week routine  | --Shutter value                      | Invalid   |
|                 | --Scene value                        | Invalid   |
|                 | --Sequence value                     | Invalid   |
|                 | --Percentage value                   | Invalid   |
|                 | --Threshold value                    | Invalid   |
|                 | Enable the setting of time point (2) | <input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Enable |
| Timer routine C | ->Time for hour                      | 07h   |
| Timer routine D | ->Time for minute                    | 30m   |
|                 | --Switching value                    | OFF   |
|                 | --Alarm value                        | Invalid   |
|                 | --Shutter value                      | Invalid   |
|                 | --Scene value                        | Invalid   |
|                 | --Sequence value                     | Invalid   |
|                 | --Percentage value                   | Invalid   |

**Sl.4.44.** Vremenski parametri paljenja i gašenja tjedne rutine vremenskog aktuatora M/TM04.1

| 1.1.9 M/TM04.1 > B:->Time point |                                       |   |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| General                         | --Sequence value                      | Invalid   |
| Timer routine A                 | --Percentage value                    | Invalid   |
| A:Day routine                   | --Threshold value                     | Invalid   |
| A:->Time point                  | Enable the setting of time point (2)  | <input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Enable |
| Timer routine B                 | ->Time for hour                       | 07h   |
| B:Week routine                  | ->Time for minute                     | 30m   |
|                                 | --Switching value                     | OFF   |
|                                 | --Alarm value                         | Invalid   |
|                                 | --Shutter value                       | Invalid   |
|                                 | --Scene value                         | Invalid   |
|                                 | --Sequence value                      | Invalid   |
|                                 | --Percentage value                    | Invalid   |
|                                 | --Threshold value                     | Invalid   |
|                                 | Enable the setting of time point (3)  | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable |
|                                 | Enable the setting of time point (4)  | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable |
|                                 | Enable: "sunrise relevant time point" | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable |
|                                 | Enable: "sunset relevant time point"  | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable |
|                                 | The status after bus voltage recovery | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable |
|                                 | NOTE:Sunrise or sunset need set=>     | Geographic location in general  |

**SI.4.45.** *Vremenski parametri paljenja i gašenja tjedne rutine vremenskog aktuatora M/TM04.1*

Na slikama 4.46. – 4.50. su parametri vanjskog senzora M/WS05.1. Vidljivo je korištenje samo blok A za upravljanje roletama i lamelama.

1.1.10 M/WS05.1 > General

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| General          | System delay(2..255s) after bus voltage recovery | 2   |
| Function status  | Heartbeat telegram                               | Disable   |
| Logic function A | LED indicator                                    | ON when movement detected   |
| Block A          | Sensor setting:                                  |   |
| A1: Switching    | (1)Microwave sensor sensitivity (1%-100%)        | 70%   |
| Logic function B | ->Microwave sensor sensitivity via bus           | <input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Enable |
| Logic function C | (2)Brightness quiver (5..30%)                    | 20%   |
| Logic function D | ->Lux compensation (-500Lux..+500Lux)            | 0   |
| Logic function E | (3)Temperature hysteresis (0.1°C)                | 1   |
|                  | ->Temperature compensation (0.1°C)               | 0   |
|                  | (4)Humidity hysteresis (1..10%)                  | 1   |
|                  | ->Humidity compensation (-10 %..+10 %)           | 0   |
|                  | (5)Dry contact 1 for logic                       | Disable   |
|                  | (6)Dry contact 2 for logic                       | Disable   |
|                  | Extend dry contact function                      | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable |
|                  | Constant brightness:                             |   |
|                  | Constant brightness function A                   | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable |

*Sl.4.46. Opći parametri vanjskog senzora M/WS05.1*

1.1.10 M/WS05.1 > Function status

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| General          | (1)Slave microwave sensor status report | <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes |
| Function status  | (2)Brightness report                    | <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes |
| Logic function A | (3)Temperature report                   | <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes |
| Block A          | (4)Humidity report                      | <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes |
| A1: Switching    | (5)Dry contact 1 report                 | <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes |
| Logic function B | (6)Dry contact 2 report                 | <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes |
| Logic function C |   |   |
| Logic function D |   |   |
| Logic function E |   |   |

*Sl.4.47. Status funkcija vanjskog senzora M/WS05.1*

### 1.1.10 M/WS05.1 > Logic function A

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| General                 | Use logical block A                                   | <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes  |
| Function status         |   |  |
| <b>Logic function A</b> |   |  |
| Block A                 | (1)Enable microwave sensor                            | Single mode(independent sensor) <input type="radio"/> Microwave sensor detected is False,else is True <input checked="" type="radio"/> Microwave sensor detected is True,else is False |
| A1: Switching           | ->Microwave sensor status                             | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable  |
| Logic function B        | (2)Enable brightness(Lux) sensor                      | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable  |
| Logic function C        | (3)Enable temperature sensor                          | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable  |
| Logic function D        | (4)Enable humidity sensor                             | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable  |
| Logic function E        | (5)Enable external telegram 1                         | Disable  |
|                         | (6)Enable external telegram 2                         | Disable  |
|                         | (7)Enable dry contact 1 input                         | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable  |
|                         | (8)Enable dry contact 2 input                         | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable  |
|                         | Logical relation of block A                           | <input checked="" type="radio"/> AND <input type="radio"/> OR  |
|                         | Result of logic A inverted                            | <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes  |
|                         | Status(True/False) of logic A to bus                  | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable  |
|                         | <1>Logical A function 'Enable/disable' status control | <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes  |
|                         | <2>Logical A function 'Enable/disable' status control | <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes  |

**Sl.4.48.** Parametri logičke funkcije A vanjskog senzora M/WS05.1

1.1.10 M/WS05.1 > Block A

|                  |                                |   |
|------------------|--------------------------------|---|
| General          | Object output 1 (to bus)       | Switch controller   |
| Function status  | Object output 2 (to bus)       | Invalid   |
| Logic function A | Object output 3 (to bus)       | Invalid   |
| <b>Block A</b>   |                                |   |
| A1: Switching    | Object output 4 (to bus)       | Invalid   |
| Logic function B | Object output 5 (to bus)       | Invalid   |
| Logic function C | Object output 6 (to bus)       | Invalid   |
| Logic function D | Object output 7 (to bus)       | Invalid   |
| Logic function E | Object output 8 (to bus)       | Invalid   |
|                  | Object output 9 (to bus)       | Invalid   |
|                  | Object output 10 (to bus)      | Invalid   |
|                  | Output repeat telegram on true | <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable |

*SI.4.49. Parametri bloka A vanjskog senzora M/WS05.1*


1.1.10 M/WS05.1 > A1: Switching

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| General              | The status after bus voltage recovery    | Invalid   |
| Function status      | Logical block output when TRUE           | ON  |
| Logic function A     | -> Delay time (0..17 Hours)              | 0   |
| Block A              | -> Delay time (0..59 Minutes)            | 0   |
|                      | -> Delay time (0..59 Seconds)            | 0   |
| <b>A1: Switching</b> |  |   |
| Logic function B     | -> Change delay time via bus (0 s..17 h) | <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes |
| Logic function C     | Logical block output when FALSE          | OFF   |
| Logic function D     | -> Delay time (0..17 Hours)              | 0   |
|                      | -> Delay time (0..59 Minutes)            | 0   |
| Logic function E     | -> Delay time (0..59 Seconds)            | 0   |
|                      | -> Change delay time via bus (0 s..17 h) | <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes |

*SI.4.50. Parametri nakon dobivanja impulsa vanjskog senzora M/WS05.1*




Parametri LCD zaslona UP 585 su vidljivi na slici 4.51. Postavljeno je šest poruka; prva poruka pokazuje trenutno vrijeme u 24 satnom obliku, druga prikazuje trenutnu temperaturu, treća pokazuje postavljenu temperaturu, obje poruke šalju 16 bitnu poruku LCD zaslonu. U posljednje tri poruke moguće je uključiti odnosno isključiti dnevni način rada, noćni način ili način prazne kuće.

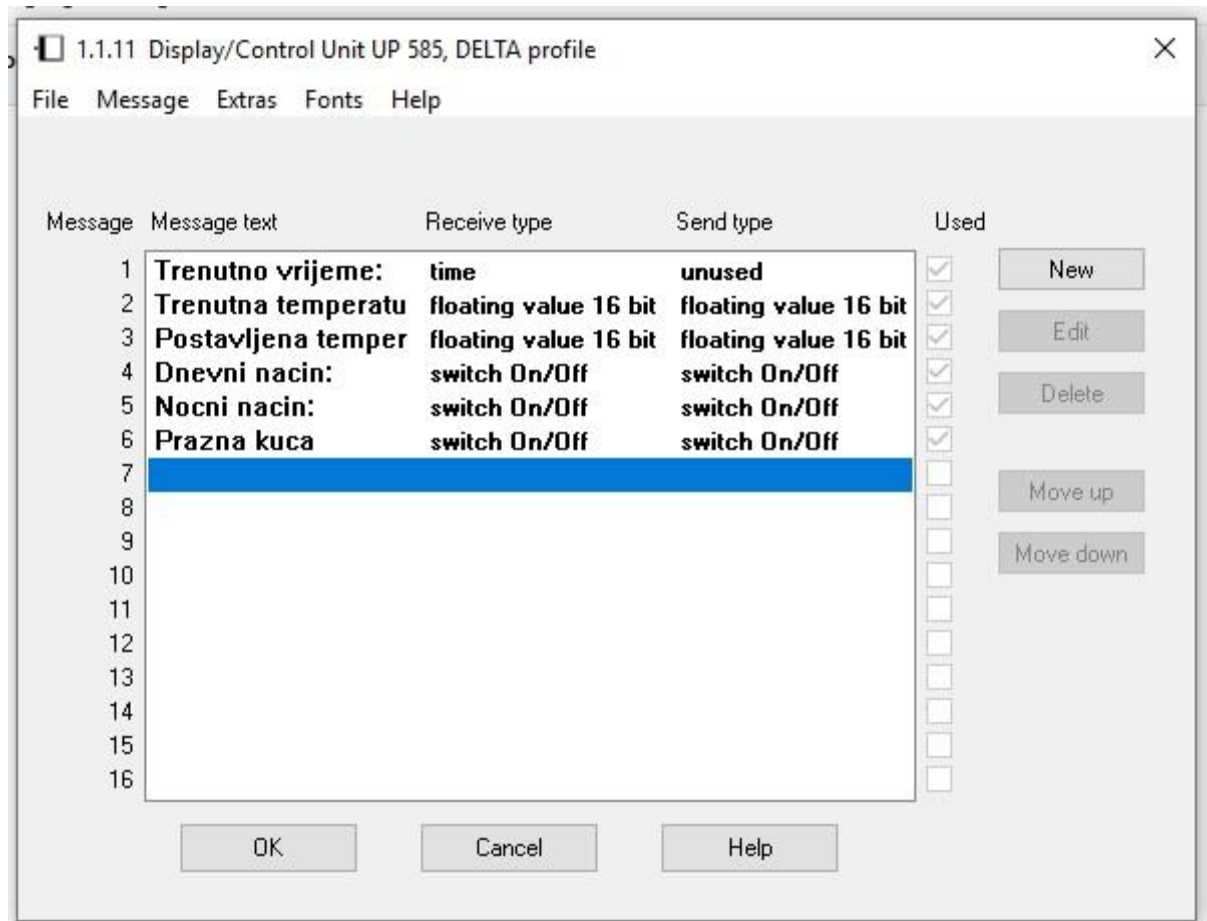

*Sl.4.51. Parametri LCD zaslona UP 585*

#### 4.3.4. Kreiranje grupnih adresa i povezivanje urađaja

Kreiranje grupnih adresa izvodi se pritiskom računalnog miša na opciju „Add Main Groups“ te se unosi naziv glavne grupne adrese, u ovom slučaju „Završni““. Tada se stvaraju srednje grupne adrese odabirom glavne grupne adrese te desnim pritiskom računalnog miša, pri čemu se otvara novi prozor u kojemu odabiremo „Add Middle Groups“ te upisujemo željene nazive. Potrebno je napraviti i grupne adrese koje se stvaraju poput srednjih grupnih adresa, no izuzetak je odabir srednje grupne adrese u prozoru koji se otvori odabirom „Add Group Addressees“. Pomoću grupnih adresa povezujemo uređaje s njihovim funkcijama te ja za svaku funkciju potrebno kreirati grupnu adresu. Popisi svih grupnih adresa prikazani su na slici 4.52.

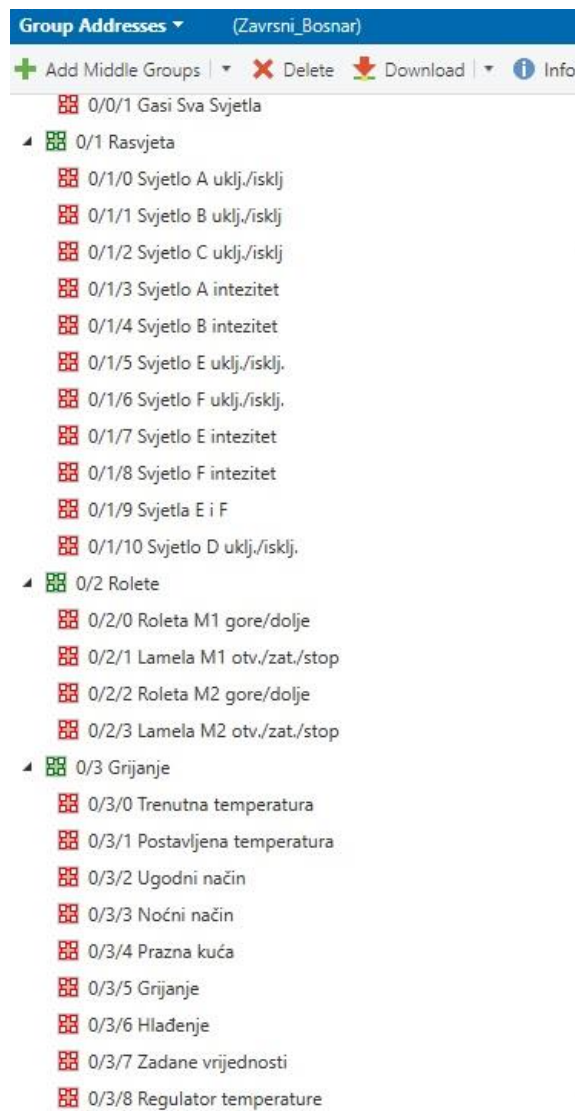

Sl.4.52. Popis svih grupnih adresa

Grupne se adrese s uređajima povezuju otvaranjem prozora s uređajima i s grupnim adresama te se iste povlače (engl. *Drag and drop*) na željenu funkciju određenoga uređaja.

The screenshot displays two windows from a software application. The top window, titled 'Buildings', contains a table with columns: Number, Name, Object Function, Group Address, Description, and Len. The bottom window, titled 'Group Addresses', contains a table with columns: Middle Gr, Name, Description, and Pass Thro. A red arrow originates from the 'Group Address' field of the first row in the 'Buildings' table and points to the 'Group Address' column of the first row in the 'Group Addresses' table.

| Number | Name                            | Object Function   | Group Address | Description           | Len   |
|--------|---------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------|
| 0      | Night mode                      | On / Off          |               |                       | 1 bit |
| 1      | Dimming On / Off, Channel A     | On / Off          | 0/1/0, 0/0/1  | Svjetlo A uklj./isklj | 1 bit |
| 2      | Status Dimming On / Off, Cha... | On / Off          |               |                       | 1 bit |
| 3      | Dimming, Channel A              | Brighter / Darker | 0/1/3         | Svjetlo A intezitet   | 4 bit |
| 4      | Value, Channel A                | 8-bit Value       |               |                       | 1 byt |
| 5      | Status Value, Channel A         | 8-bit Value       |               |                       | 1 byt |
| 6      | Dimming On / Off, Channel B     | On / Off          | 0/1/1, 0/0/1  | Svjetlo B uklj./isklj | 1 bit |
| 7      | Status Dimming On / Off, Cha... | On / Off          |               |                       | 1 bit |
| 8      | Dimming, Channel B              | Brighter / Darker | 0/1/4         | Svjetlo B intezitet   | 4 bit |
| 9      | Value, Channel B                | 8-bit Value       |               |                       | 1 byt |
| 10     | Status Value, Channel B         | 8-bit Value       |               |                       | 1 byt |
| 11     | Dimming On / Off, Channel C     | On / Off          | 0/1/2, 0/0/1  | Svjetlo C uklj./isklj | 1 bit |

| Middle Gr | Name     | Description | Pass Thro |
|-----------|----------|-------------|-----------|
| 0         | Centrala |             | No        |
| 1         | Rasvjeta |             | No        |
| 2         | Rolete   |             | No        |
| 3         | Grijanje |             | No        |

SI.4.53. Prikaz spajanja grupne adrese sa uređajem

## 5. ZAKLJUČAK

Živimo u suvremenom vremenu u kojemu se cijeni jednostavniji, ugodniji te komforniji način života, stoga je pravi izbor pri izgradnji novog stambenog objekta ili adaptiranja već postojećeg objekta, uporaba naprednih instalacija koje donose veću kvalitetu života, uštedu energije, kontrolu uređaja i sl. Svrha ovog završnog rada je istraživanje te prikaz sustava napredne elektroničke instalacije, koja se služi KNX protokolom te računalnim programom ETS5. Zastupljeni su uređaji KNX/EIB-Gamma kovčega za obuku. Potrebni uređaji su dodani u računalni program, podešeni su valjanim parametrima te povezani putem grupnih adresa. Cijeli je taj postupak objašnjen te prikazan ovim radom popraćen slikama. Ovaj sustav je savršen jer omogućava lako upravljanje uređajima, donosi uštedu energije te poboljšava sigurnost.

## 6. LITERATURA

- [1] KNX Uk, [https://www.knxuk.org/images/pdf/A\\_History\\_of\\_KNX.pdf](https://www.knxuk.org/images/pdf/A_History_of_KNX.pdf), 28.6.2019.1
- [2] KNX Today, <http://knxtoday.com/2017/01/8989/tips-why-use-knx-for-hvac-in-commercial-buildings.html>, 12.8.2019.
- [3] KNX, <https://www2.knx.org/in/software/ets/about/index.php?navid=249964249964>, 28.6.2019.
- [4] Santral, [https://www.santral.com/Santral.Net/pdf\\_B/Siemens/Kataloglar/EnstalasyonKatalog/GAMMA/GA\\_04.pdf](https://www.santral.com/Santral.Net/pdf_B/Siemens/Kataloglar/EnstalasyonKatalog/GAMMA/GA_04.pdf), 12.8.2019.
- [5] Simens, [https://cache.industry.siemens.com/dl/files/913/43037913/att\\_76304/v1/58x2ab\\_1\\_Anzeige\\_tpi\\_e\\_2008-03.pdf](https://cache.industry.siemens.com/dl/files/913/43037913/att_76304/v1/58x2ab_1_Anzeige_tpi_e_2008-03.pdf), 12.8.2019.
- [6] Simens, <https://support.industry.siemens.com/cs/products/5wg1585-2ab71/anzeige-bedieneh-up-585-pr-si?pid=19779&mlfb=5WG1585-2AB71&mfn=ps&lc=de-WW>, 12.8.2019.
- [7] Simens, [https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps\\_product\\_data/data/de/bma/28xAB\\_y\\_BMA\\_de-en\\_style\\_2010-03-02.pdf](https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_product_data/data/de/bma/28xAB_y_BMA_de-en_style_2010-03-02.pdf), 12.8.2019.
- [8] Simens, <https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5WG1287-2AB11>, 12.8.2019.
- [9] Simens, [https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps\\_product\\_data/data/en/bma/1162ab\\_1\\_bma\\_e.pdf](https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_product_data/data/en/bma/1162ab_1_bma_e.pdf), 12.8.2019.
- [10] KNX, <http://www.knxkurs.no/produkt/up-116-11/>, 12.8.2019.
- [11] Simens, [https://descargas.futurasmusknxgroup.org/DOC/DE/Siemens/5285/25\\_2ab\\_3\\_bma.pdf](https://descargas.futurasmusknxgroup.org/DOC/DE/Siemens/5285/25_2ab_3_bma.pdf), 12.8.2019.
- [12] Simens, <https://support.industry.siemens.com/cs/products/5wg1254-2ab13/raumtempr-up-254-sy-tw?pid=360963&mlfb=5WG1254-2AB13&mfn=ps&lc=de-DE>, 12.8.2019.
- [13] Simens, [https://descargas.futurasmusknxgroup.org/DOC/DE/Siemens/3918/up24x-28x2abx1\\_taster\\_tpi\\_d\\_2008-03.pdf](https://descargas.futurasmusknxgroup.org/DOC/DE/Siemens/3918/up24x-28x2abx1_taster_tpi_d_2008-03.pdf), 12.8.2019.
- [14] Simens, [https://w5.siemens.com/france/web/fr/sbt/ee/solutions-gestion-technique-batiment/knx-gamma-building-control/Documents/25x2abxx\\_pir\\_tpi\\_e\\_2008-06.pdf](https://w5.siemens.com/france/web/fr/sbt/ee/solutions-gestion-technique-batiment/knx-gamma-building-control/Documents/25x2abxx_pir_tpi_e_2008-06.pdf), 12.8.2019.
- [15] Simens, [https://w5.siemens.com/france/web/fr/sbt/ee/solutions-gestion-technique-batiment/knx-gamma-building-control/Documents/25x2abxx\\_pir\\_tpi\\_e\\_2008-06.pdf](https://w5.siemens.com/france/web/fr/sbt/ee/solutions-gestion-technique-batiment/knx-gamma-building-control/Documents/25x2abxx_pir_tpi_e_2008-06.pdf), 12.8.2019.
- [16] Alltrade, <https://www.alltrade.co.uk/product-docs/Hdl/Hdl-M-Ws05%201-A.Pdf>, 12.8.2019.
- [17] HDL, <http://hdlsaudi.com/?product=knx-ws-5l-sensor>, 12.8.2019.

[18] HDL, <http://www.hdl.by/upload/iblock/233/2337bdf7d66920510ad5fc36b6bfeca4.pdf>, 12.8.2019.

[19] HDL Automation, <https://www.hdlautomation.com/goods.php?id=126>, 12.8.2019.

## **7. SAŽETAK**

Težnja za kvalitetnijim te komfornijim načinom života, razvoj novih tehnologija vodi prema tehnološkom napretku koji omogućuje život u stambenim objektima s naprednim instalacijama. U ovom je radu opisan nastanak te povijest tehnologije naprednih instalacija koje koriste KNX protokole te računalni program ETS5. Osmišljen je i napravljen sustav naprednih instalacija koje obuhvaćaju rasvjetu, rolete, grijanje i hlađenje stambenih objekata. Opisani su dijelovi i komponente KNX sustava koji služi za upravljanje instalacijama u stambenom objektu. Postupak dodavanja, parametriranja i povezivanja grupnih adresa je opisan i popraćen slikama.

Ključne riječi: KNX, napredne instalacije, ETS5, rasvijeta, rolete, grijanje, hlađenje.

## **HOUSE AUTOMATIZATION WITH KNX**

## **8. ABSTRACT**

Striving to improve our life quality and comfort we developed new technologies which led us to build and live in smart houses. The KNX protocol and its software called ETS5 are the central points of this article, so it is used to demonstrate and describe the way it works. KNX components and parts are described, especially the ones used to manage house installations like lights, shutters, heat, air conditioner, etc. The procedure of adding, parameterization and connecting group addresses is described and accompanied by pictures. Also, there is a brief history of KNX and his predecessors so that the reader get familiar with the origin of a "smart house" idea.

Keywords: KNX, Advanced Installations, ETS5, lighting, shutters, heating, cooling.

## 9. ŽIVOTOPIS

Mateja Bosnar rođena je 20. listopada 1995. godine u Osijeku. Završila je Osnovnu školu “Ljudevita Gaja” u Osijeku nakon čega upisuje “Graditeljsko-geodetsku školu Osijek”, smjer Građevinska tehničarka. Godine 2015. upisuje preddiplomski stručni studij Elektrotehnike, smjer Elektroenergetika na “Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija” u Osijeku. Stručnu praksu odraduje u TE-TO Osijek, HEP proizvodnja te iste godine u “Pučkom otvorenom učilištu ALGEBRA” završava program usavršavanja Računalna programerka internet aplikacija.

---

Mateja Bosnar